




ARISTON CELECTIC 100


ARISTON CELECTIC 150

**RÉTEGTÁROLÓ, HIDRAULIKUS
EGYSÉGGEL ÉS SZIVATTYÚVAL
ELŐSZERELVE**

BEFOGLALÓ MÉRETEK ÉS CSATLAKOZÁSI PONTOK:

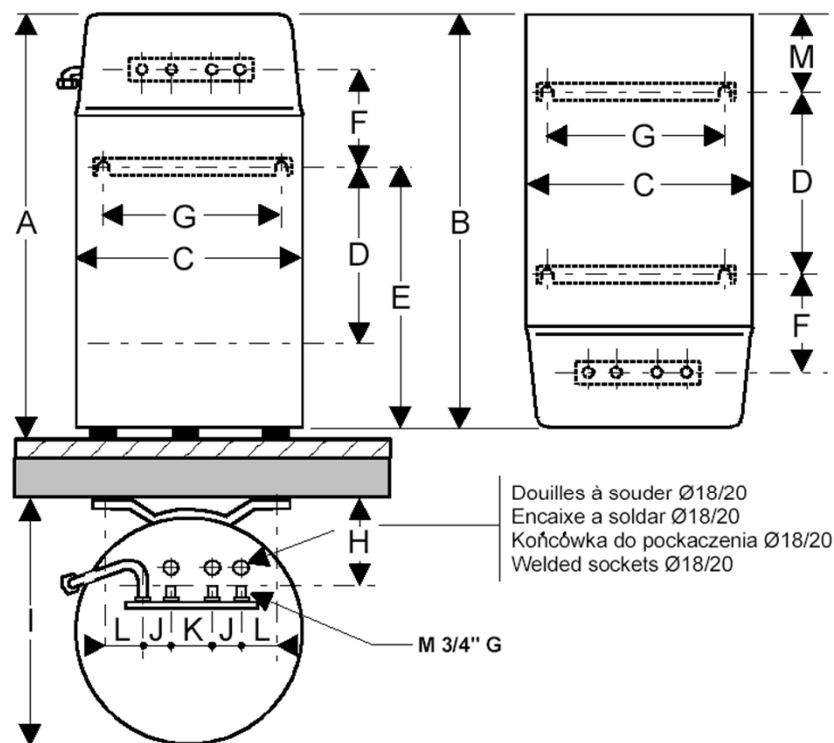


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Poids À vide	Peso vazio	masa	Weight empty		
80 l	914	889	540	200	44	330	440	74	558	65	100	105	247	33	33	33	33		
100	1057	1032	540	300	590	330	440	74	558	65	100	105	290	38	38	38	38		
150	1340	1315	540	500	873	330	440	74	558	65	100	105	373	54	54	54	54		

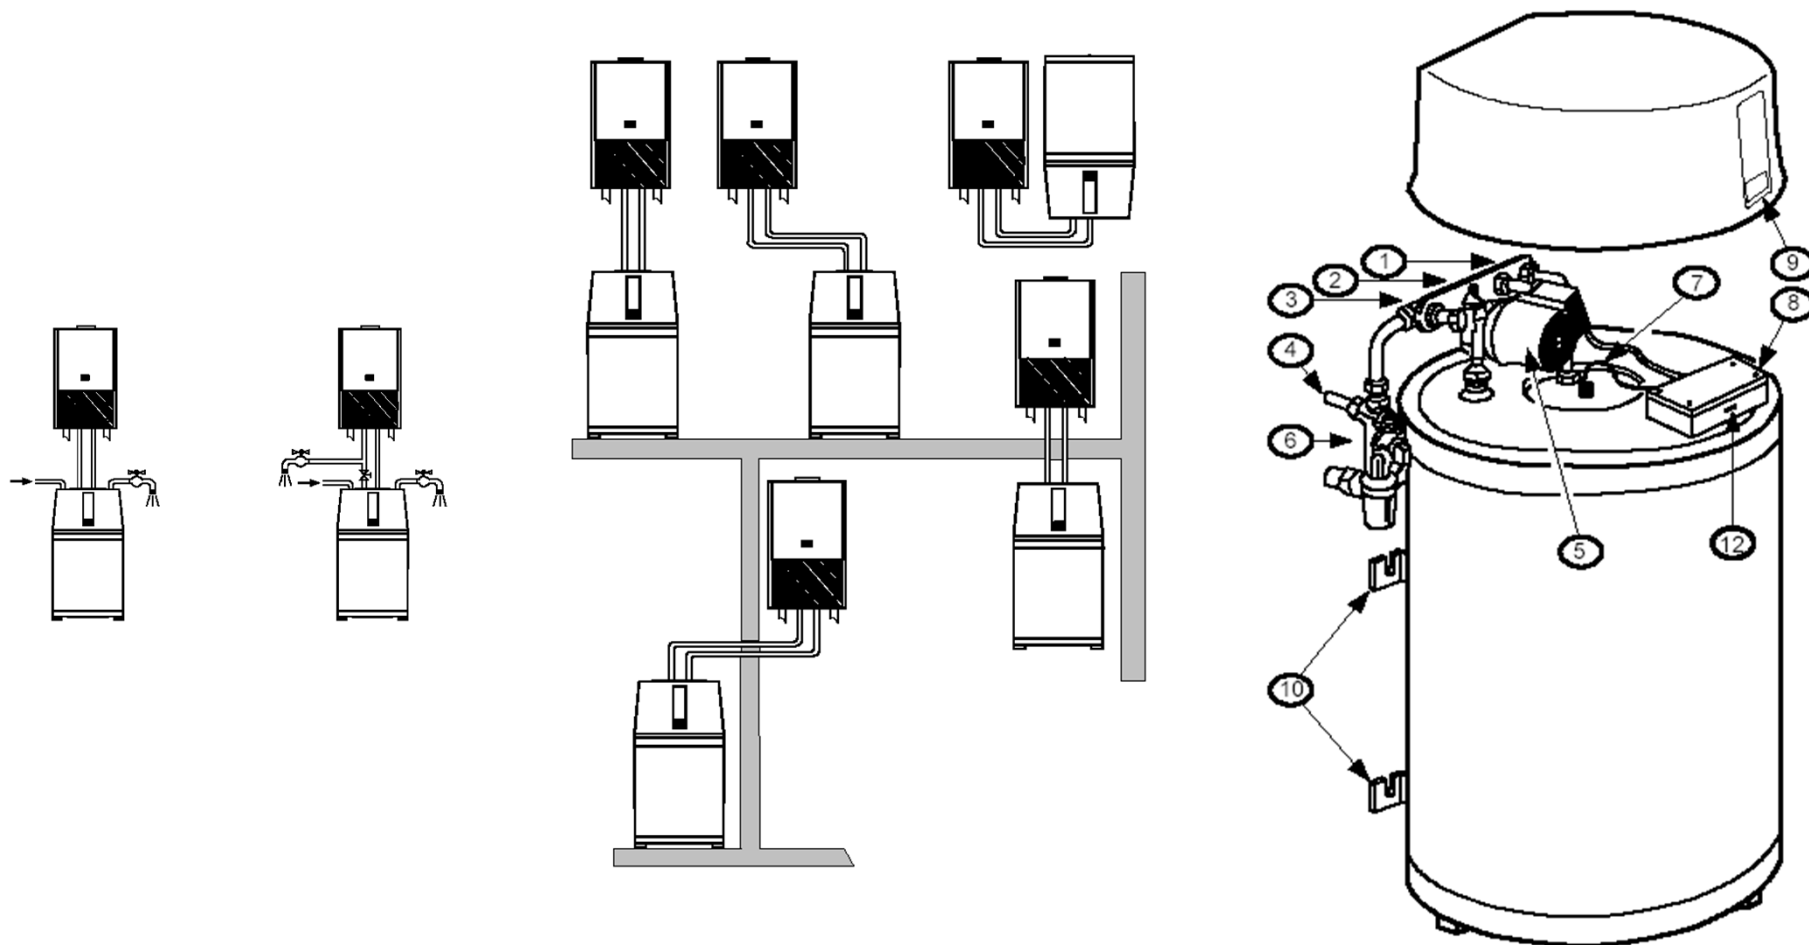



	100liter	150liter
Felfűtési idő 15-60 C (min):	30	40
Használati melegvíz mennyisége: l/min	17,6	20,9
Fűtési veszteség: KWh/24h	1,63	1,94
Villamos védetség:	IPX4	IPX4

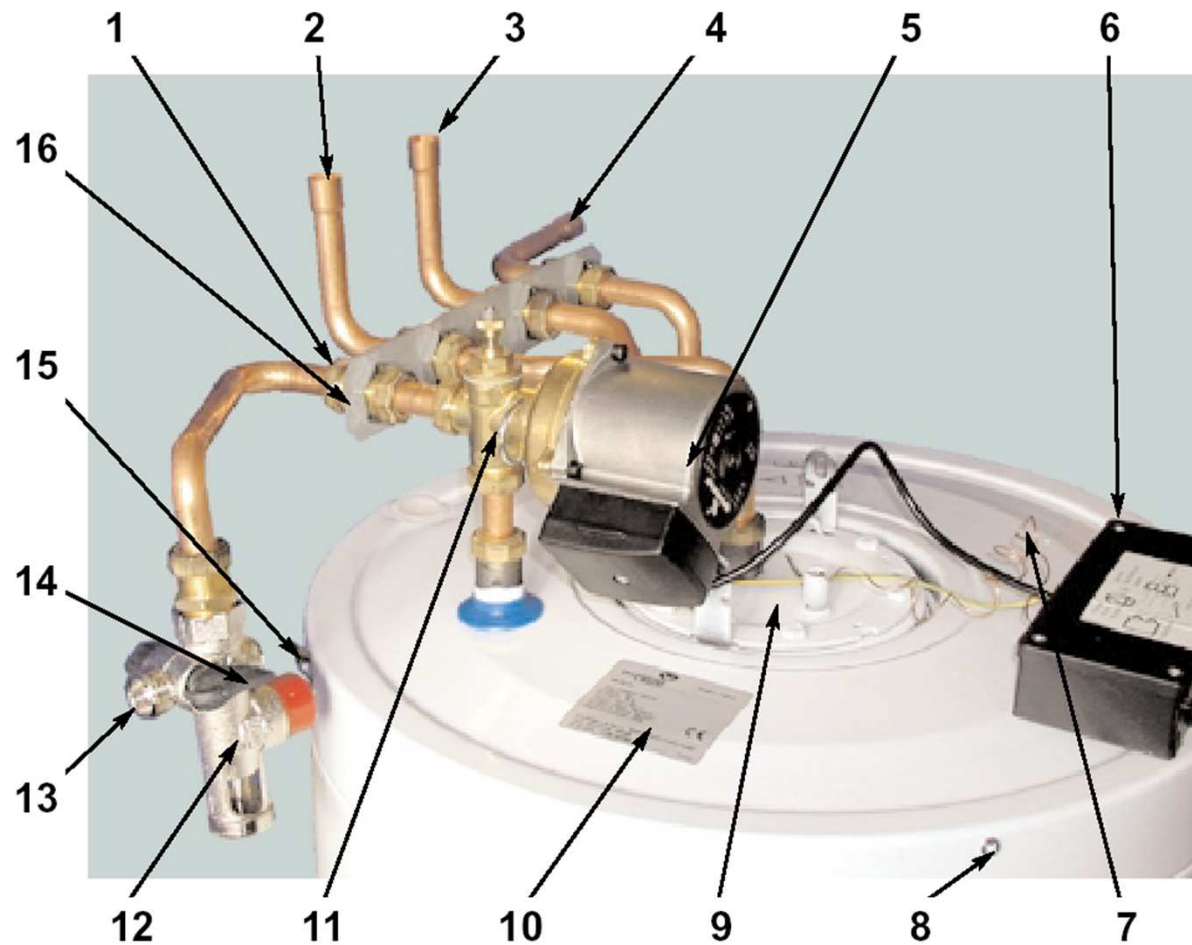


HIDRAULIKUS
EGYSÉG
FELÉPÍTÉSE

	80 l	100 l	150 l
ELECTRIQUE			
Tension d'alimentation	230 V monophasé + terre (50 Hz)		
Fusible de protection	2A		
Puissance absorbée	95 W		
Indice de protection	IP X4		
SANITAIRE			
Pression maxi sanitaire	7 bar	7 bar	7 bar
Température sanitaire réglable	40°C à 60°C	40°C à 60°C	40°C à 60°C
Débit spécifique pour un Δt 30K	17 l/min	17,6 l/min	20,9 l/min
Temps de chauffe de 15°C à 60°C avec Nectra Top 23 kW	25 min	30 min	40 min
THERMIQUE			
Consommation d'entretien en kW/24h	1,58	1,63	1,94
Constante de refroidissement en W/h / 24h / l / °K (≠ T EC 65° C et T ambiance 20 ° C)	0,493	0,408	0,323
SOUS ENSEMBLES			
Régulation	Thermostat à bulbe, réglable de 40°C à 60°C		
Pompe	Grundfos UP 15/50,	condensateur : 2μF,	résistance : 175 Ω

Csatlakoztatás kombinált üzemű gázkészülékhez:


- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Chaudière | 8 Patin |
| 2 Sortie eau chaude chaudière | 9 Tube de recyclage |
| 3 Groupe de sécurité | 10 Pompe de recyclage |
| 4 By-pass réglable | 11 Tube court |
| 5 Clapet anti-retour | 12 Thermostat |
| 6 Doigt de gant pour thermostat | 13 Entrée eau froide chaudière |
| 7 Tube long | 14 Echangeur chaudière |

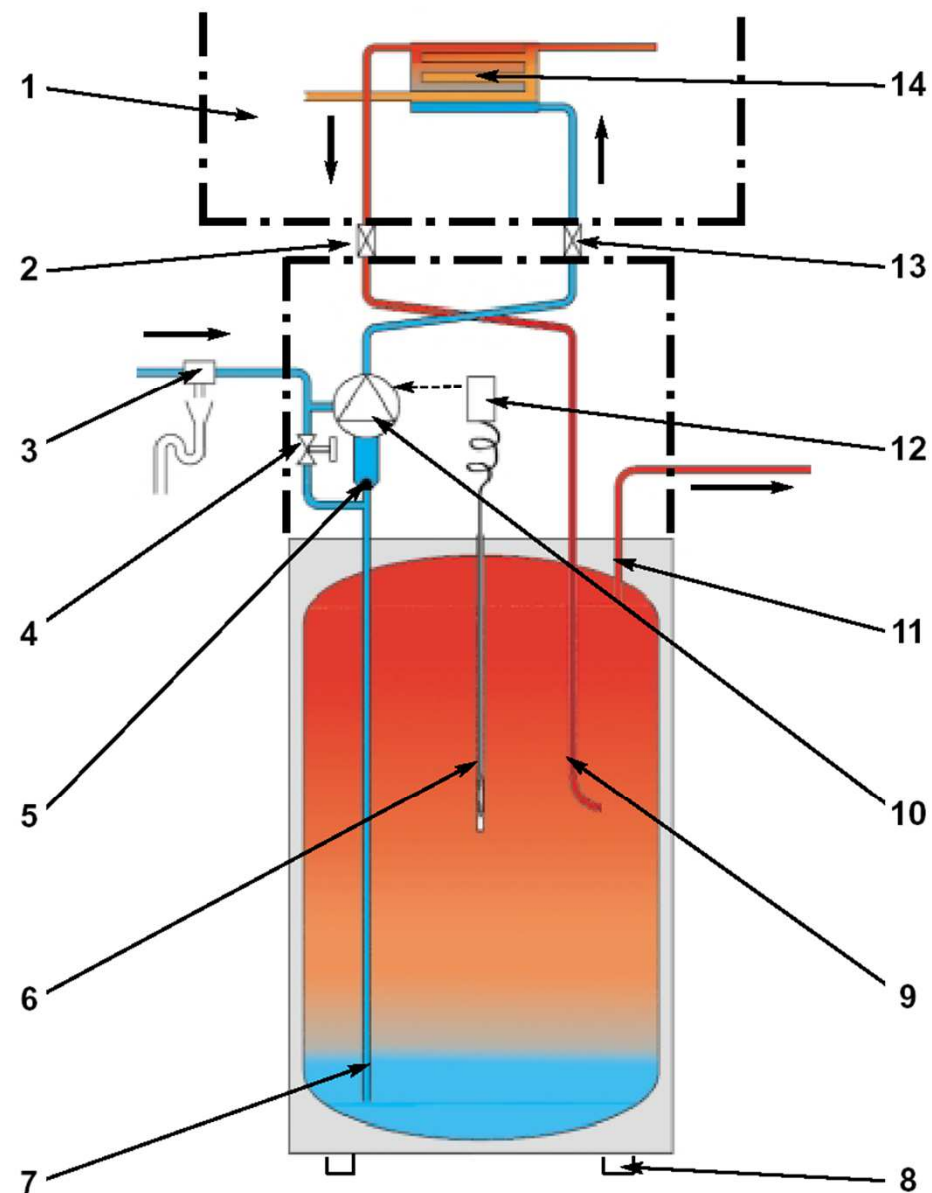


1.: Magnéziumanód;


2.: Szívócső

3.: Nyomócső

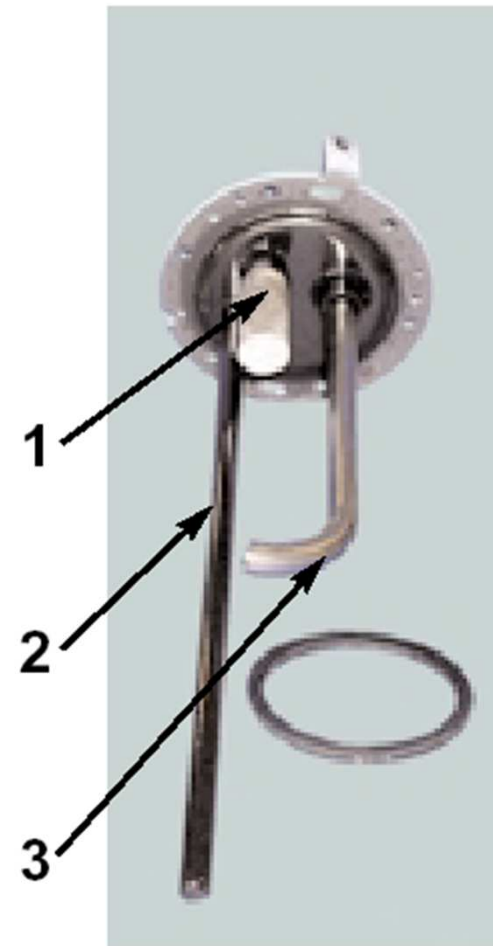


- 1.: Termosztát
- 2.: szűrőegység
- 3. Biztosíték
- 4.: Földelés
- 5. Fázis-Nulla csatlakozás

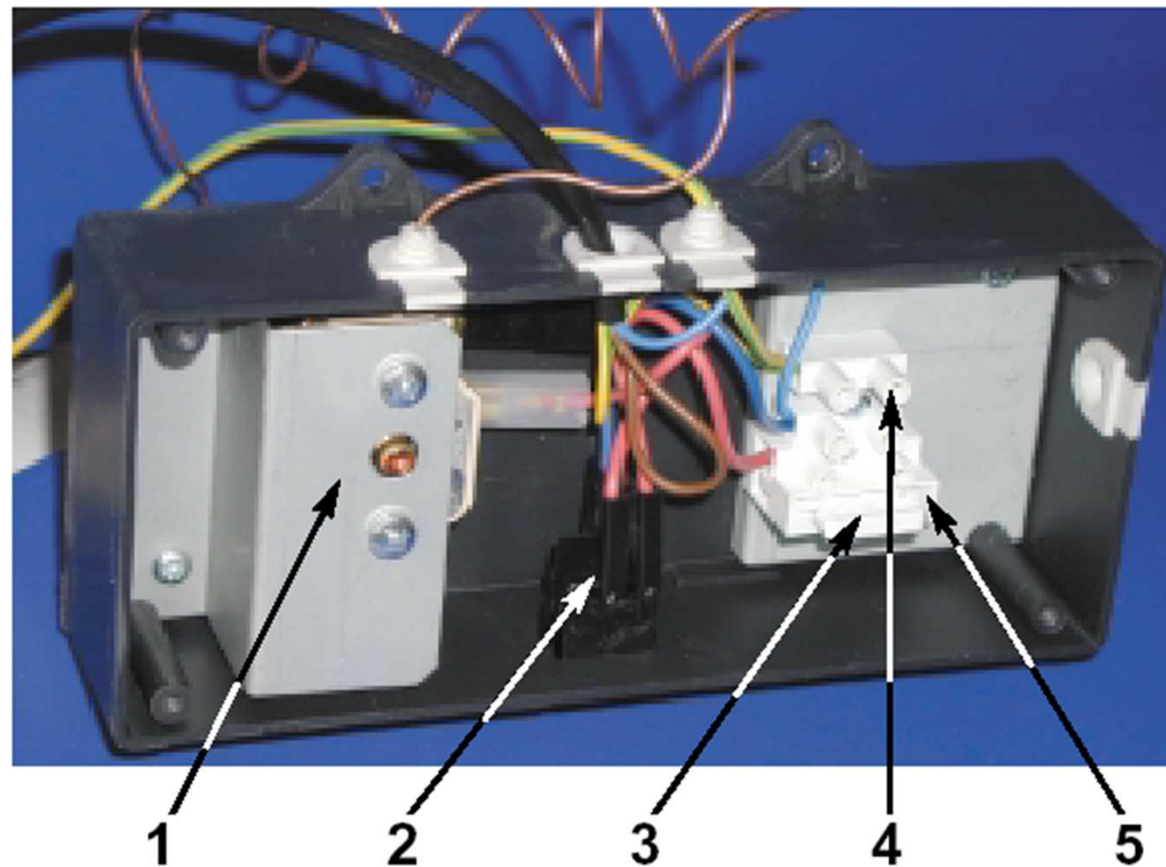

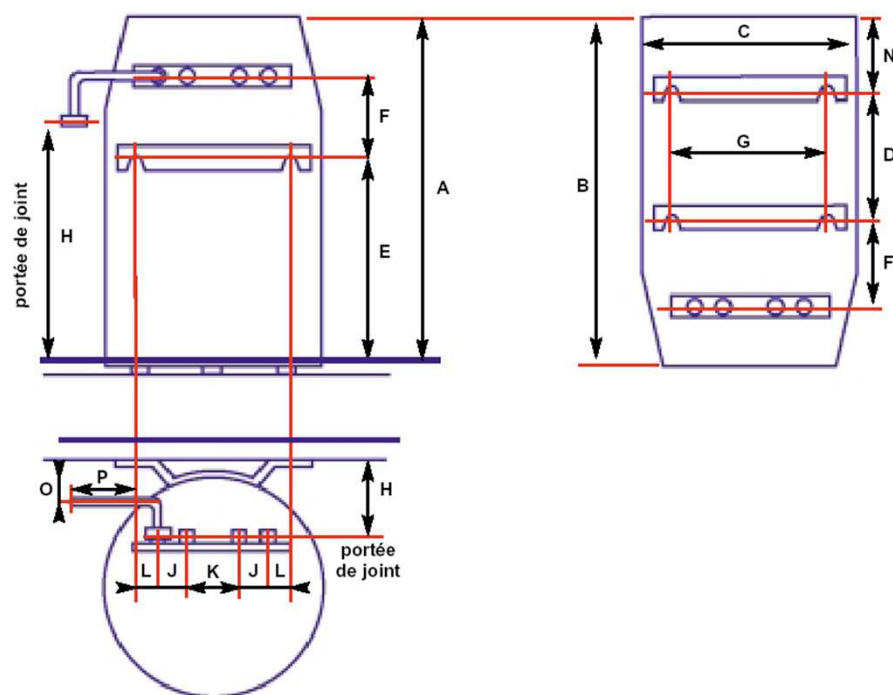


A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	

CÉLECTIC 100	CÉLECTIC 150
1057	1340
1032	1315
540	540
-	500
590	873
357	357
440	440
74	74
558	558
65	65
100	100
105	105
290	373
897	1180
109	109
55	55

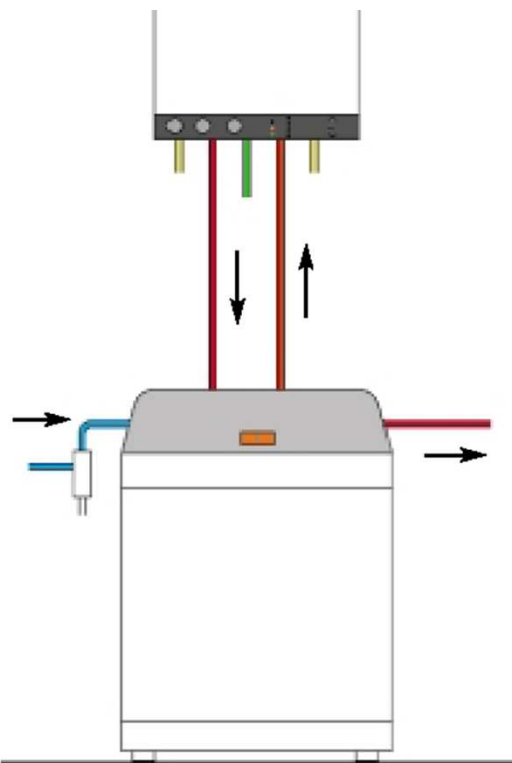


Folyamatos HMV elvétel a
tárolóból

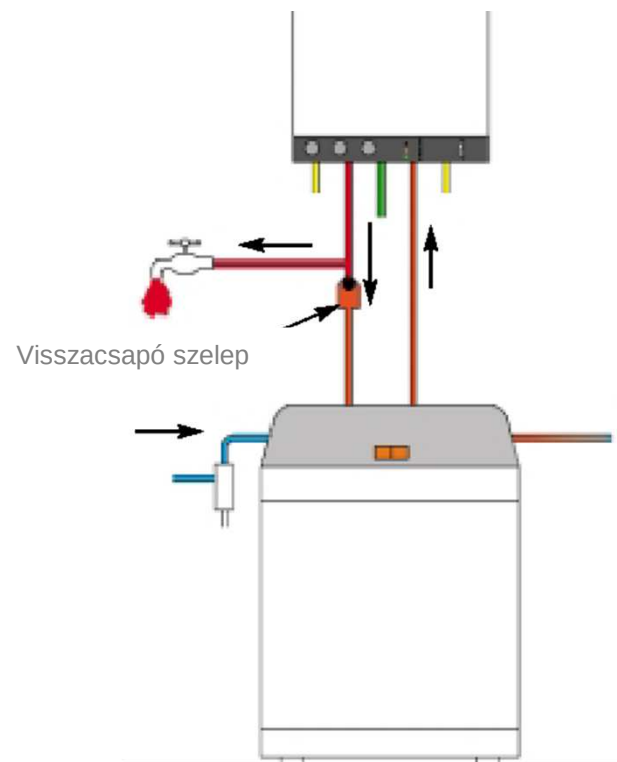

Folyamatos HMV elvétel a
tárolóból és a kazánból

Fali felhelyezése a tárolónak

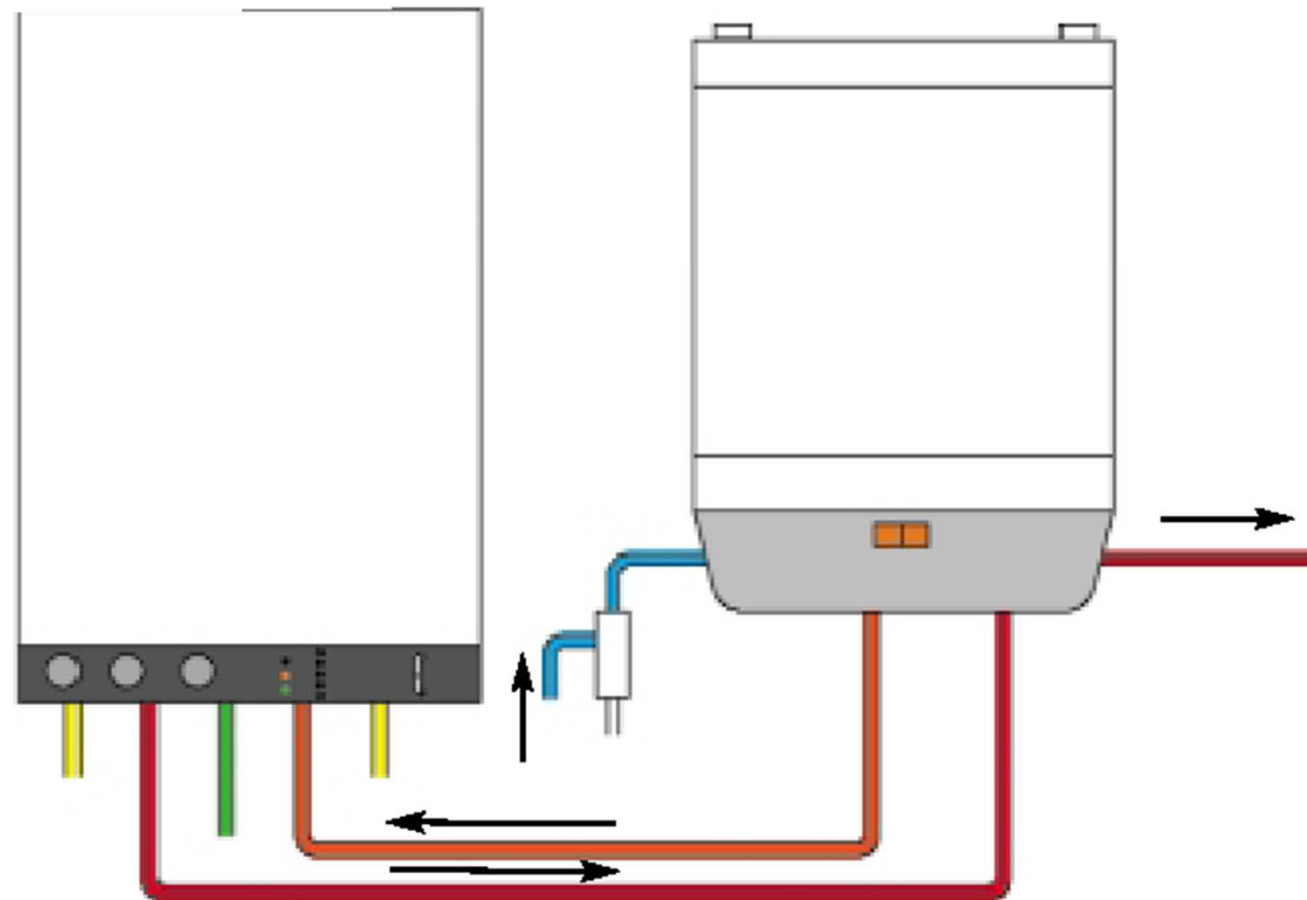

Telepítési lehetőségek: Hőszivattyú + Kondenzációs kazán + Rétegtároló

